


ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY WĘZEL KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ TŁOCZNEJ SOD1, SOD2 SCHEMAT ZABUDOWY ZAWORU NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCEGO W STUDNI BETONOWEJ

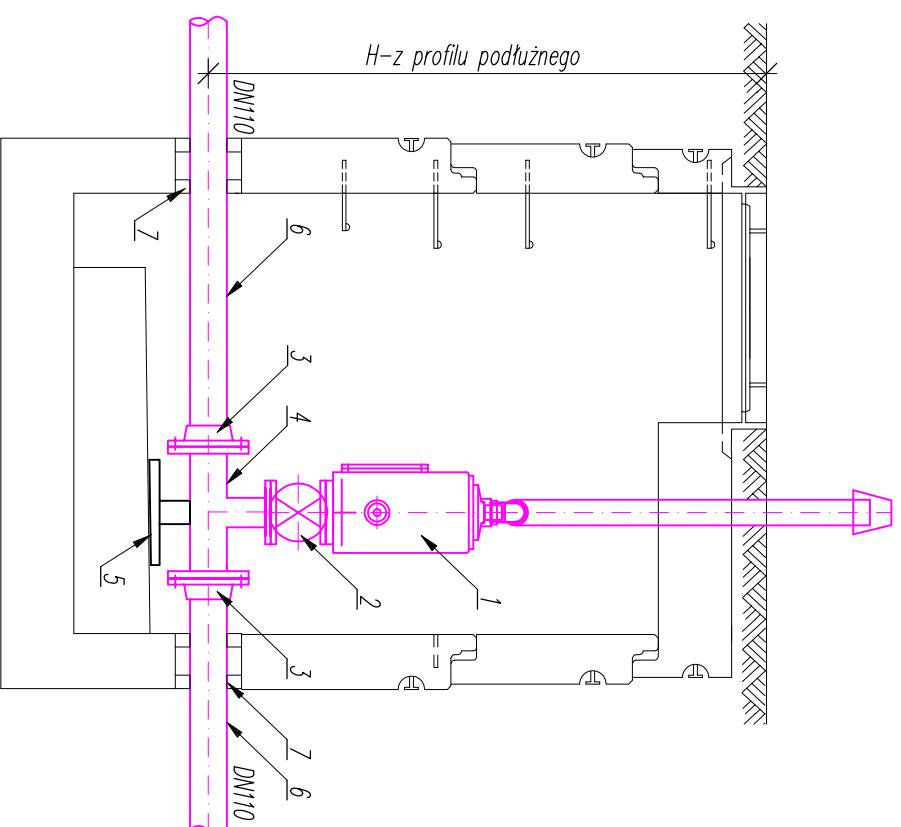


- 1 zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50 BEV 20-F-50 firmy COROL; wylot wyrowadzić poza ciąg komunikacyjny
 - 2 zasuwa kołnierzo DN50, długość zabudowy krótka, z kłosem gumowym np. firmy AKK lub Hawle + kółko ręczne (chwytak obrotowy) do zasuw o średnicy $D=250\text{mm}$
 - 3 połączenie kołnierzowe do rur PE, kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesu- nięciem dn100
 - 4 trójnik kołnierzowy redukcji DN100/50/100, żeliwny
 - 5 podparcie atestowane stalowe lub betonowy prefabrykowany ułożony pod armaturą; bezpośrednio pod armaturą dwie warstwy papy asfaltowej
 - 6 rura przyłączeniowa rurociągu tłoczego
 - 7 fabrycznie wbudowane przejście szczelne dla danego typu i średnicy DN rury zgo- dne ze specyfikacją studzienki
- DN średnica nominalna rury przyłączeniowej (DN/OD)
H rzędna osi rurociągu

Typ studni i sposób jej montażu w gruncie pod zabudowę węzła kanalizacji tłocznej okre- ślić odrębne rysunki
Dopuszczą się stosowanie elementów równoważnych innych wytwórców. W takim wypadku elementy należy stosować wg wytycznych producentów, aby osiągnąć wymagany klasę nośności studni i wymagany stopień zagęszczenia gruntu

Rysunek czytać razem z opisem technicznym

© Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY

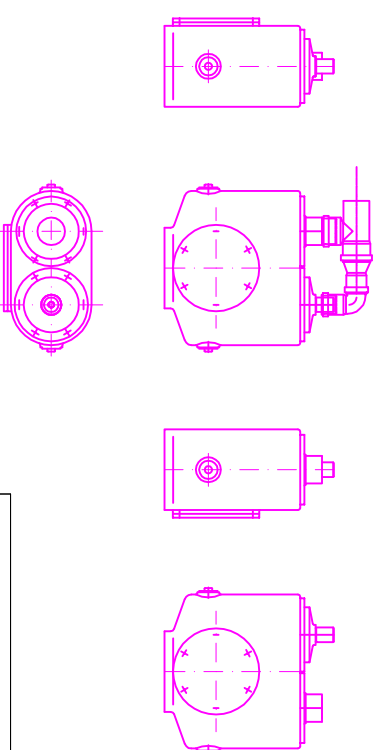

<p>INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "NYSZA" SP. Z O.O. UL. BOHATERÓW GETTA 1a 59-900 ZGORZELEC</p>		<p>WZ. 2016-09</p>	
<p>PRODOMAR ul. Mariusz Smreczyński 59-800 Lubań, Polska NIP PL 613-136-34-10 REGON 1420119861 prodomar@poczta.onet.pl</p>		<p>STADIUM: PROJEKTOWANIE</p>	
<p>PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY</p>		<p>TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA SOD1, SOD2 KANALIZA- CJI CIŚNIENIOWEJ TŁOCZ. - ZAWÓR ODPOW. - NAPÓW.</p>	
<p>tel./fax 0048/75/649 51 92 tel./kom. +48 512 334 619 www.prodomar.pl</p>		<p>BRANŻA: INSTALACYJNA SANITARNA</p>	
<p>tel./fax 0048/75/649 51 92 tel./kom. +48 512 334 619 www.prodomar.pl</p>		<p>DATA: 30-05-2018</p>	